


DILIGENCIA:
 Para hacer constar que este documento ha sido aprobado definitivamente por la C.P.U. en sesión celebrada el día 24-6-93, habiendo cumplido todos los trámites reglamentarios.



EL SECRETARIO DE LA COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO
[Signature]

LEYENDA

- TODOS LOS DIAMETROS SON DE 63 mm. EXCEPTO LOS INDICADOS EN EL PLANO, QUE SON DE 110 Y 125 mm.
- AMPLIACION CONDUCCION DE AGUAS
 - CONDUCCION
 - ARQUETA DE REGISTRO
 - - - LIMITE DE ZONA URBANA
 - - - LIMITE DEL SAU-1
 - - - LIMITE DEL CLUB DE AMIGOS DE PARRILLAS

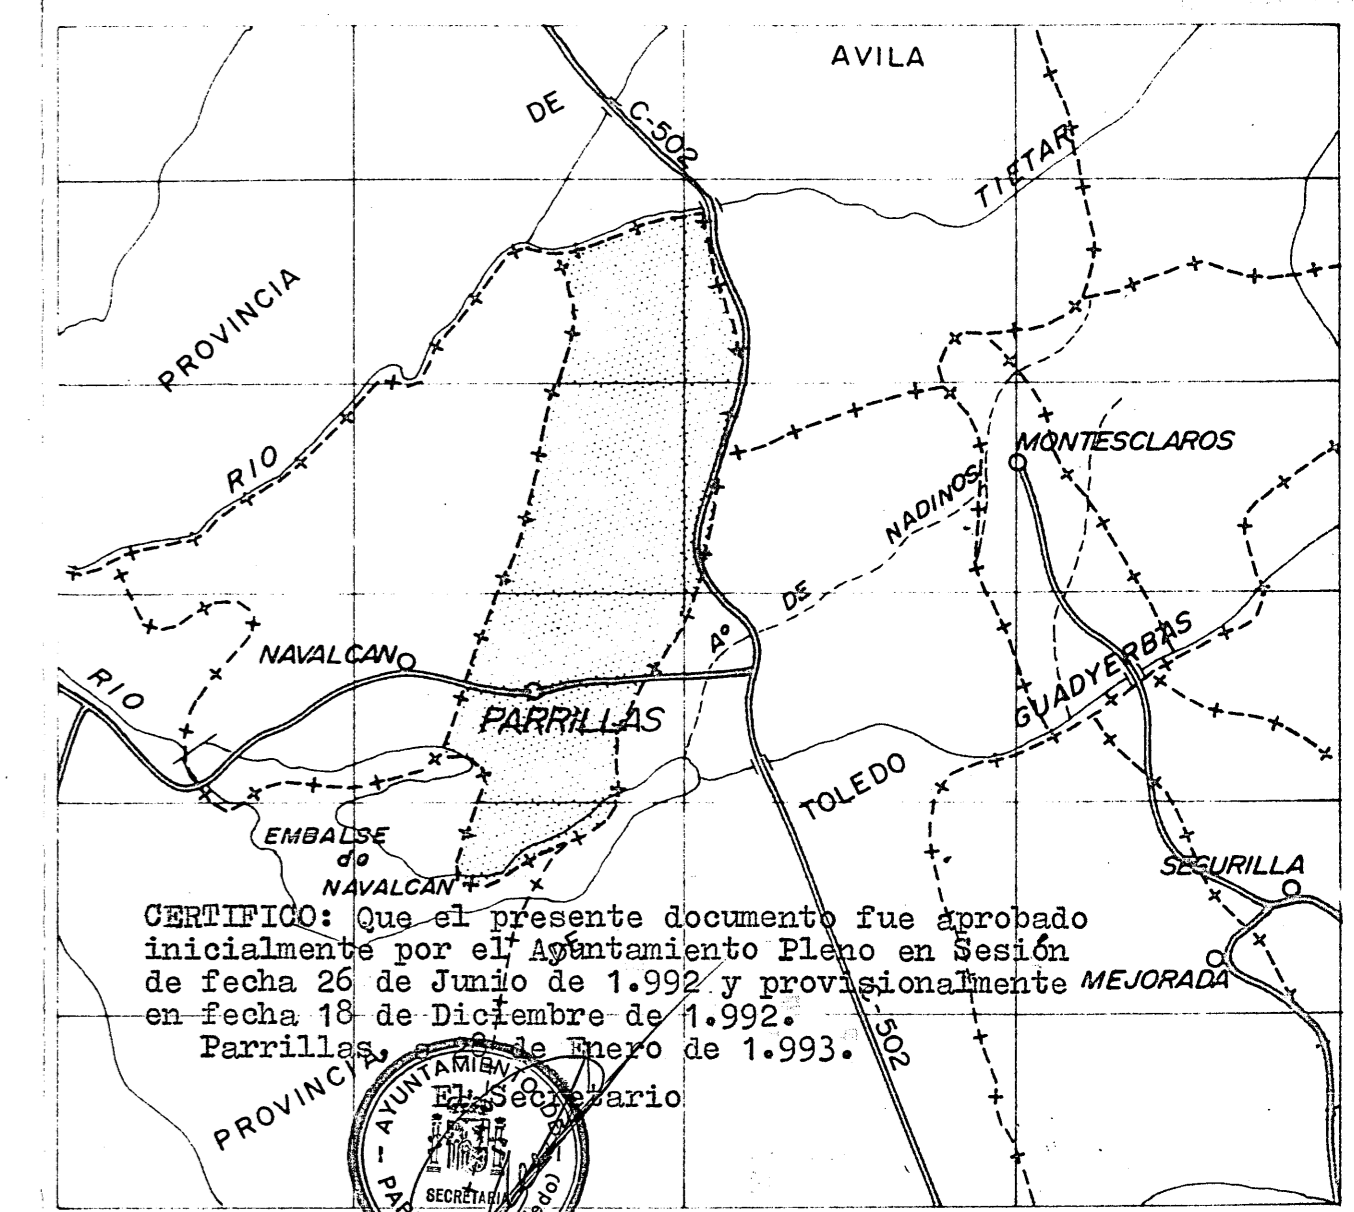

CERTIFICO: Que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de fecha 26 de Junio de 1.992 y provisionalmente MEJORADA en fecha 18 de Diciembre de 1.992.
 Parrillas, a 28 de Enero de 1.993.
 El Secretario

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARRILLAS

ESTUDIO DE PROYECTOS
 JESUS MATA
 ALBERTO GUTIERREZ
 MANUEL DE LA PUERTA

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE PARRILLAS - PROVINCIA DE TOLEDO

título del plano		RED DE ABASTECIMIENTO	P
escala	1:2.500	fecha	1990
			nº de plano
			4